


Projekteringsanvisning Tele, Data, Säkerhet

Bilaga – Uppställning fastighetsnätverk

För projektörer och entreprenörer

Utgåva på kravportalen nr: 6.0.0

2024-05-28

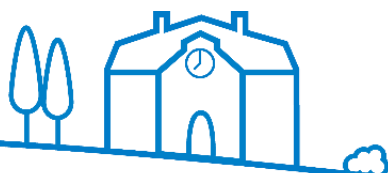


Detaljskiss för uppsättning i rack för fastighetsnätverk

Förtydligande till avsnitt i Projekteringsanvisning Telesystem, som berör uppställning i CUR, telenischer och korskopplingsutrymmen.

Skolor

Centralutrustningsrum (CUR) ska utrustas med minst 3 st. 19" stativ och djup minst 500 mm fristående mot vägg.

Ett stativ förbereds för STEK enligt följande uppställning:

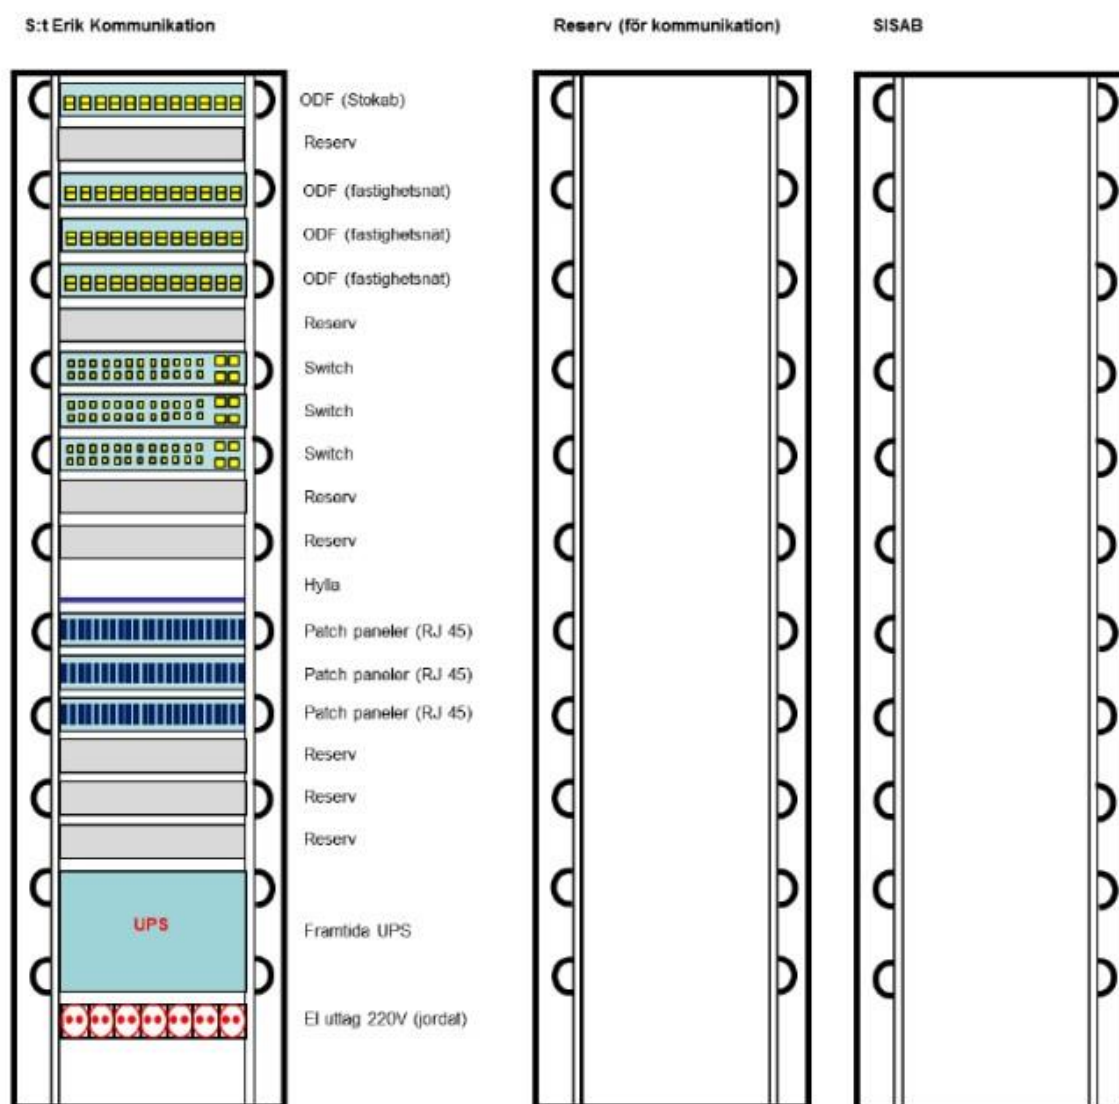

(Figur: Exempel på uppställning)

Förskolor


Stativ placeras i elnisch alt. el- /telerum på bottenvåning. Stokabs ODF fiberbox eller motsvarande utrustning placeras överst i stativet lika som i skolor.

Minst ett ytterligare stativ förbereds för övrig tele och säkerhetsinstallationer.

Övriga korskopplingsutrymmen

Minst ett stativ förbereds för övrig tele och säkerhetsinstallationer.

Ett stativ förbereds för STEK enligt följande uppställning:

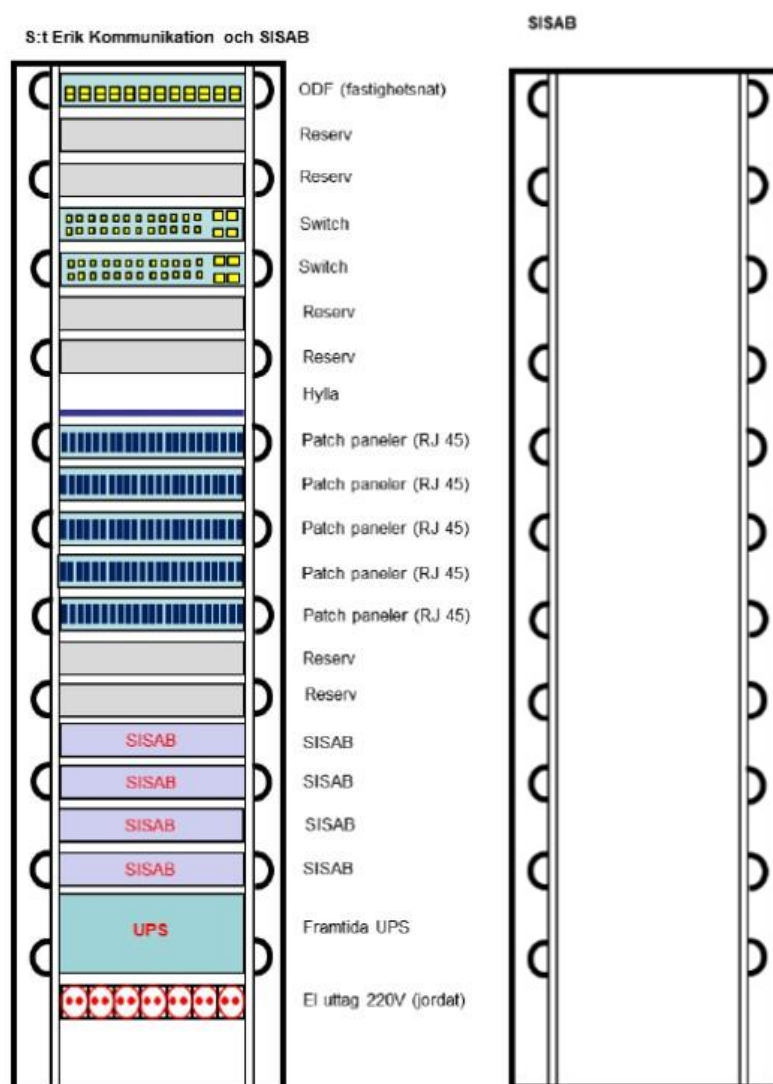

(Figur: Exempel på uppställning)